

Generalforsamling 09/03/2016

Uggeløse Vandværk IS

Bestyrelsens Beretning for 2015

Selvaflæsning & SMS Info Service

Måleraflæsning:

Forbrugsnummer :

Måleraflæsning :

Aflæsningsdato :

Navn :

Installationsadresse :

Post nr;/ by: :

Telefon :

E-mail :

Evt. Meddelelse:

Send

Fortryd

NYT!!

Tilmeld og afmeld SMS-service for fejlmeddelser

Tilmeld eller afmeld din adresse.



Indtast det mobilnummer eller e-mailadresse, du ønsker at tilføje eller afmelde.

Mobilnr.

E-mailadr.

Navn

Næste

Ny Hjemmeside i 2016

Akut Ledningsbrud

Bestyrelse og personale

Vedtægter

Takstblad

Regulativ

Vandanalyse og hårdhedsgrad

Vandspareråd

INFO til forbrugere

Regnskab

Dagsorden generalforsamling 2016

Mødereferater

Ejerskiftemeddelelser

Måleraflæsning

Link til Danske Vandværker

Tilmelding til  BETALINGSSERVICE

Tilbage til forsiden



Uggeløse By
Tlf: 2444 4192 - E-

Tilmeld og afmeld SM

Tilmeld eller a

I/S Uggeløse Vandværk

KundeserviceBestemmelserOm osKontakt



Sidste nyt

Viris quando in est, pri cibo populo blandit ut. Suscipit recteque temporibus vel ad, timeam minimum ex ius. Quis utroque ea est, ad mel purto probo platonem. Id rebum assum sonet mea, ne iuvaret accusam sea.

Læs mere »

Tilmeld SMS-service

Viris quando in est, pri cibo populo blandit ut. Suscipit recteque temporibus vel ad, timeam minimum ex ius. Quis utroque ea est, ad mel purto probo platonem. Id rebum assum sonet mea, ne iuvaret accusam sea.

Læs mere »

Lorem scriptorem

Viris quando in est, pri cibo populo blandit ut. Suscipit recteque temporibus vel ad, timeam minimum ex ius. Quis utroque ea est, ad mel purto probo platonem. Id rebum assum sonet mea, ne iuvaret accusam sea.

Læs mere »

I/S Uggeløse Vandværk Uggeløse


• Bygade 21

• 3540 Lyngø


• Tlf: 2444 4192

• e-mail: vand@uggelosev.dk


Kildepladsbeskyttelse

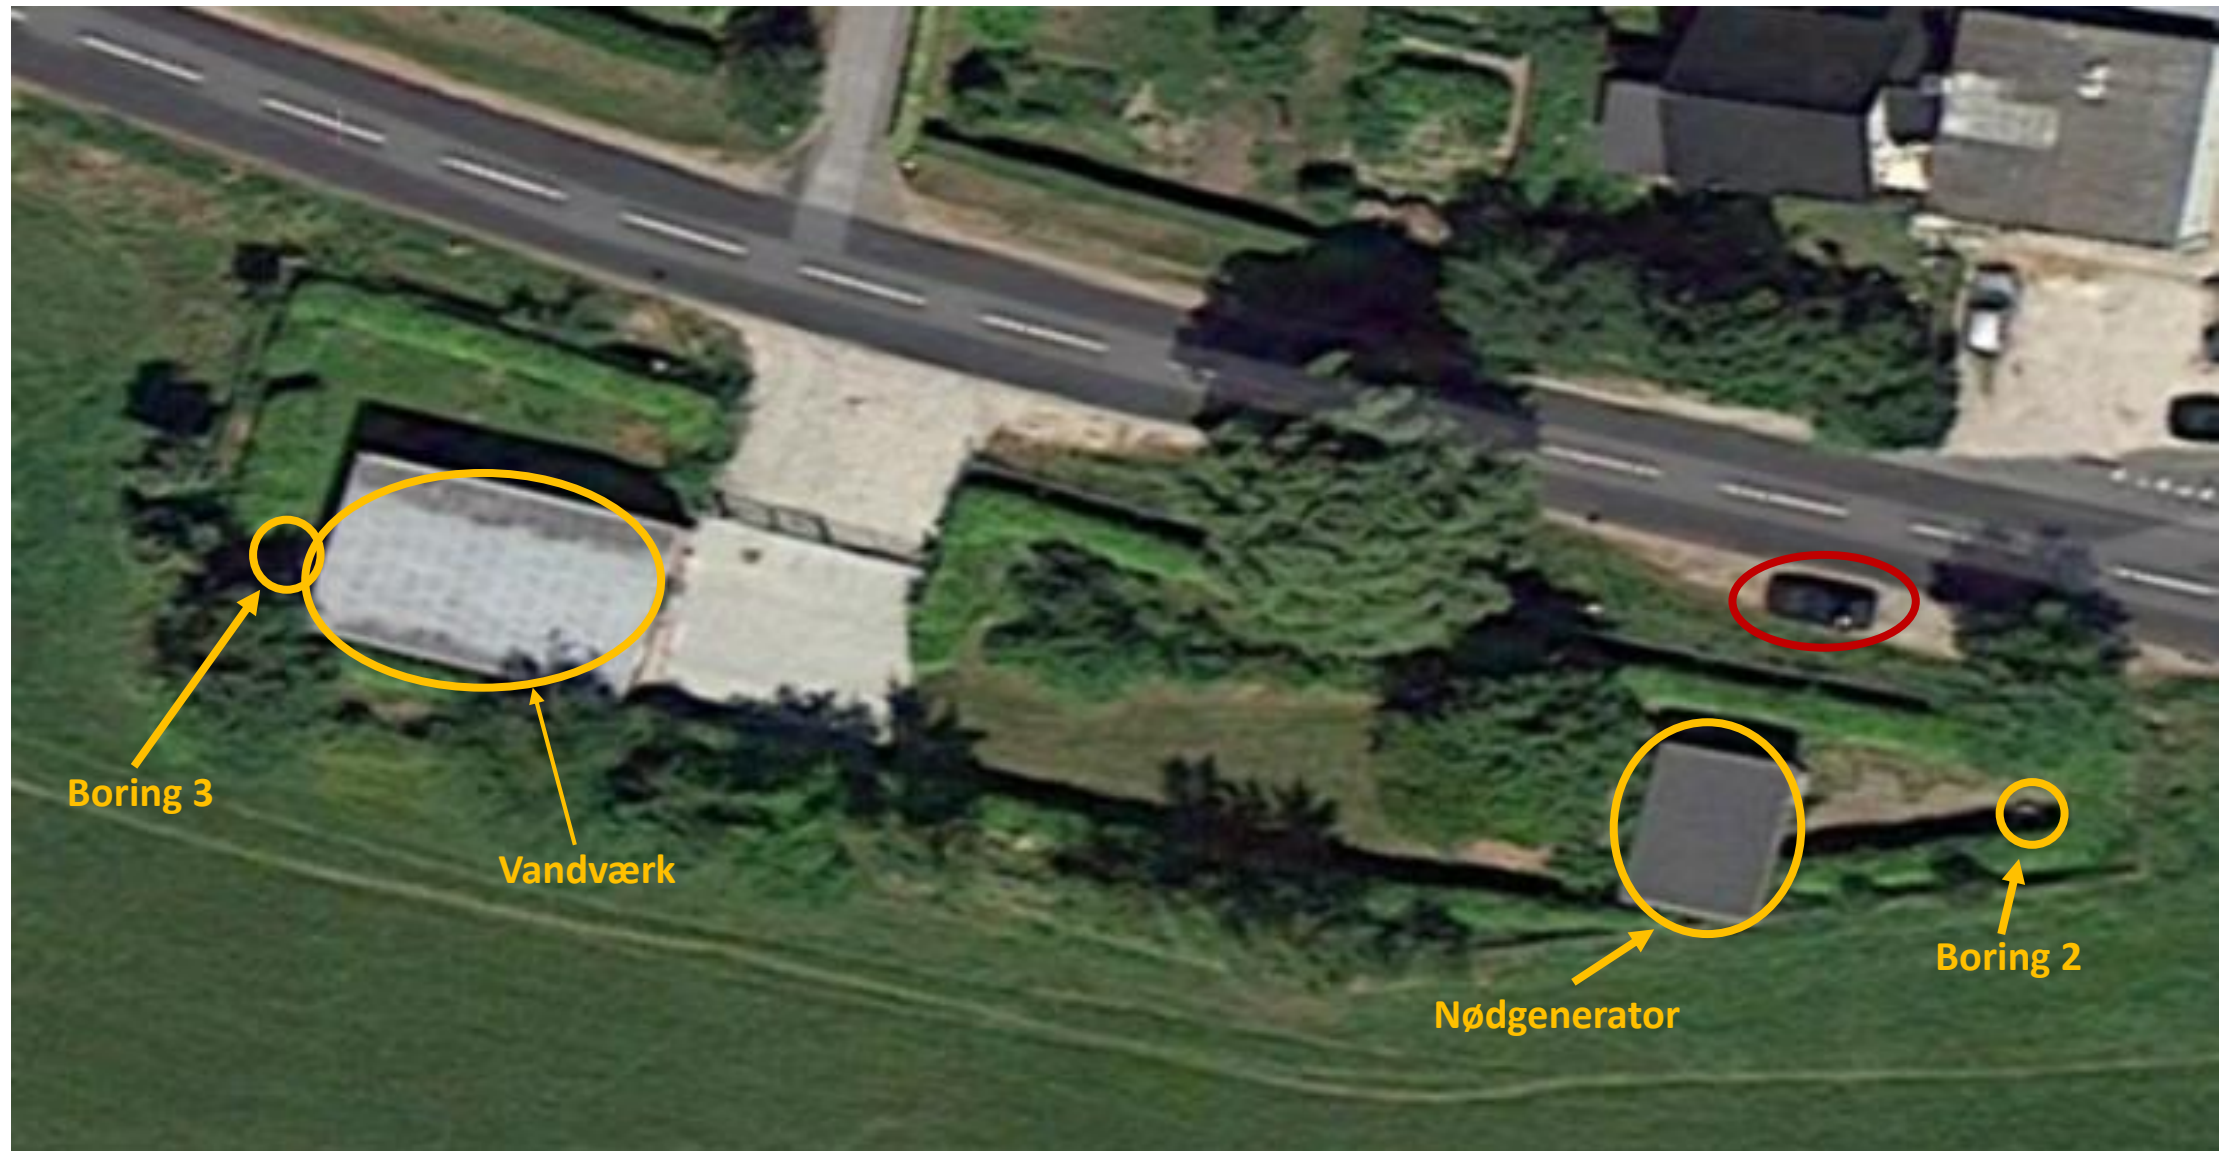

Tilbagestrømningssikring

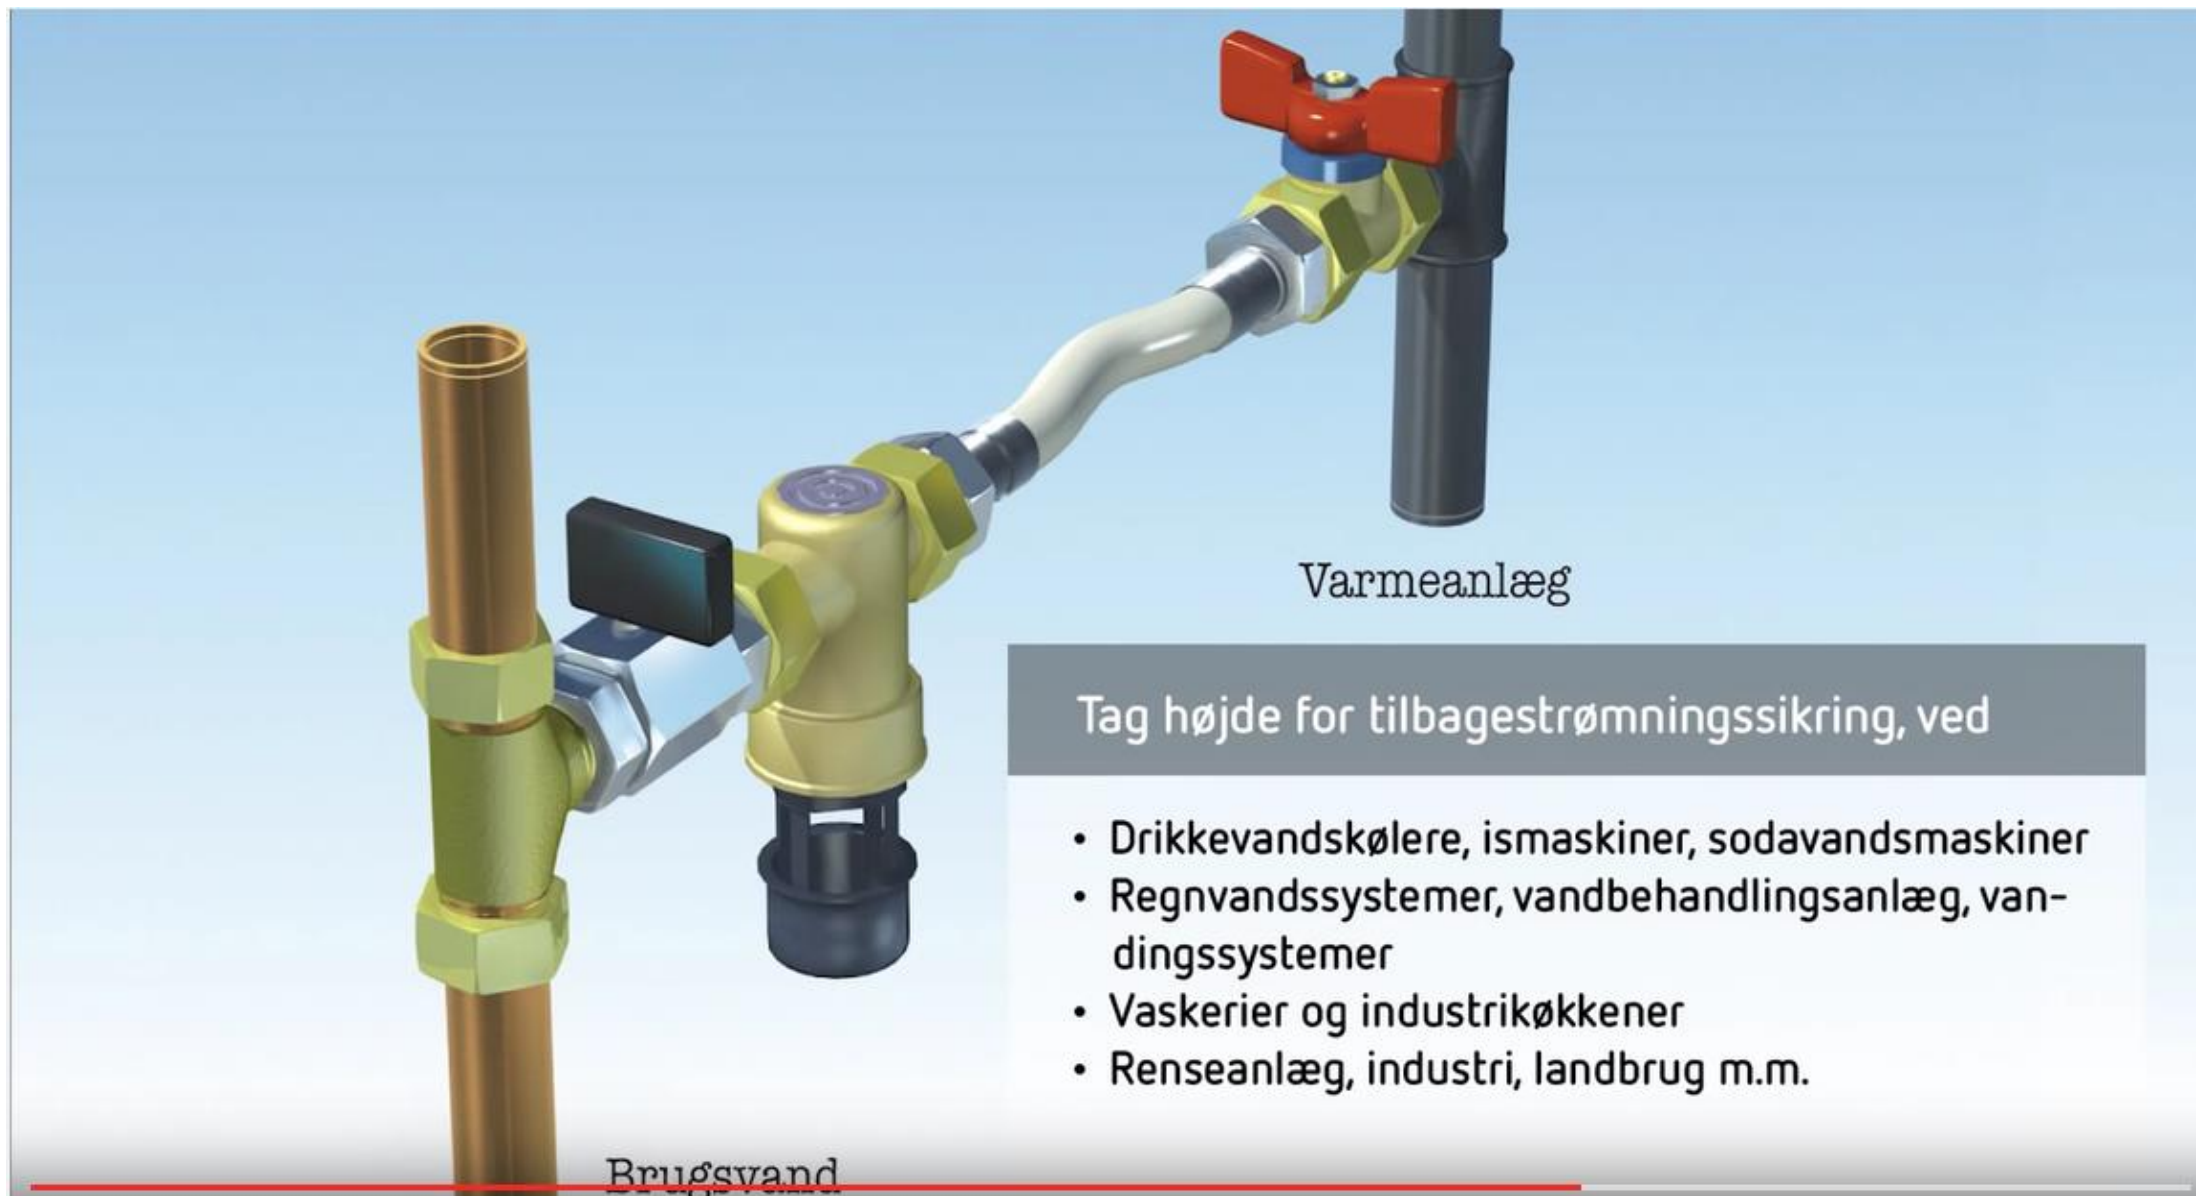



Målerkontrol

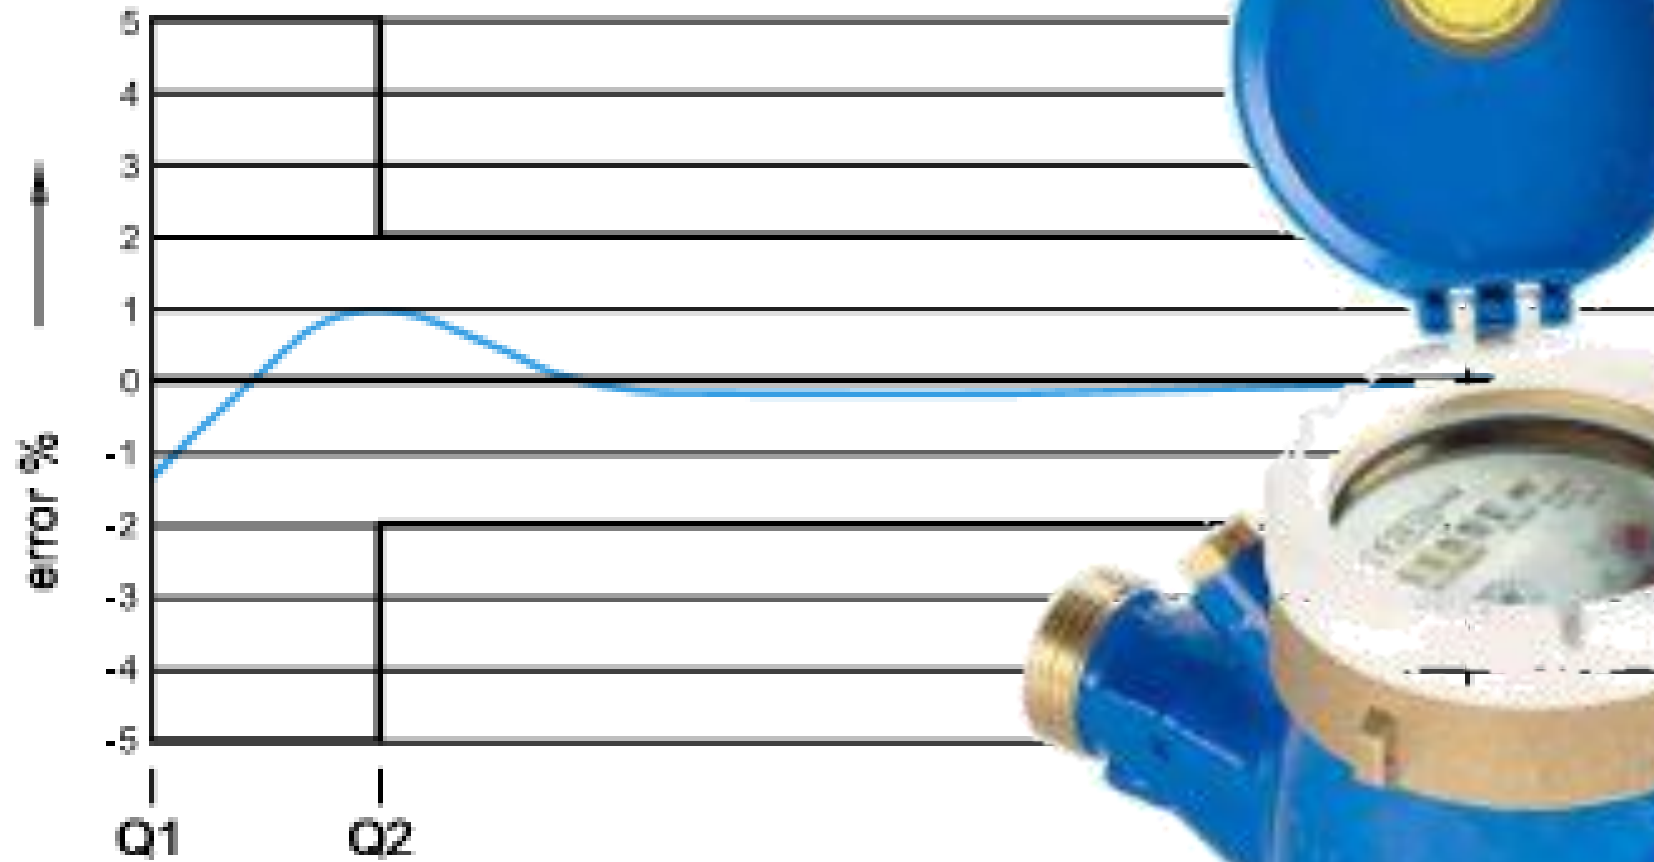

www.greencities.dk

Mål for grundvand:

- Vi beskytter de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande.
- Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en årlig reduktion med henblik på at opnå:
 - Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter/døgn i 2015.
 - En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 i forhold til 2010.
 - Et ledningstab fra vandværkerne på maksimalt 5 % i 2020.

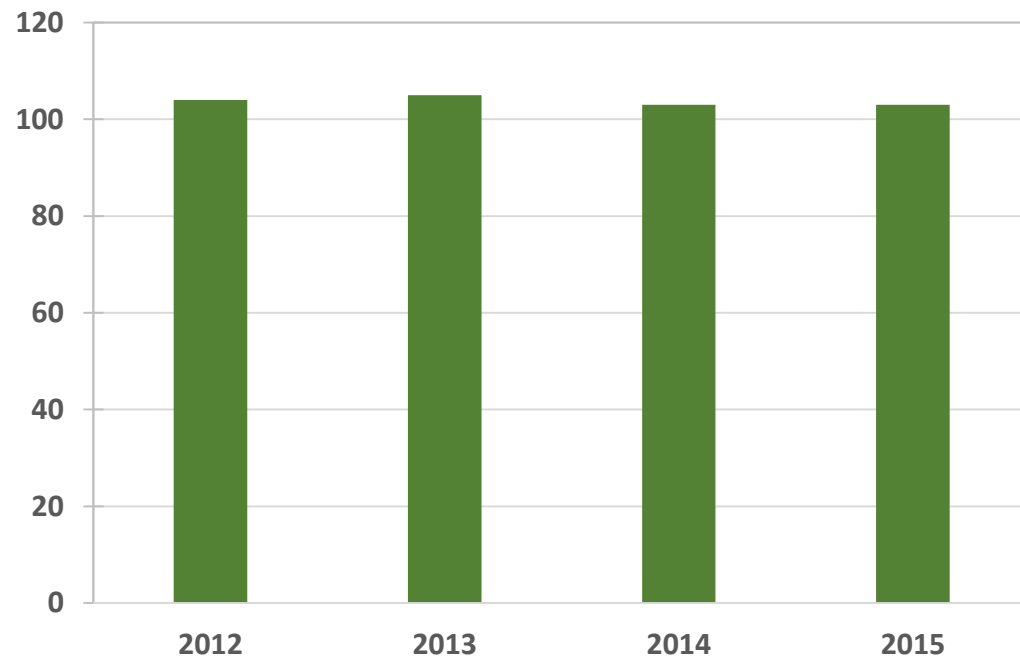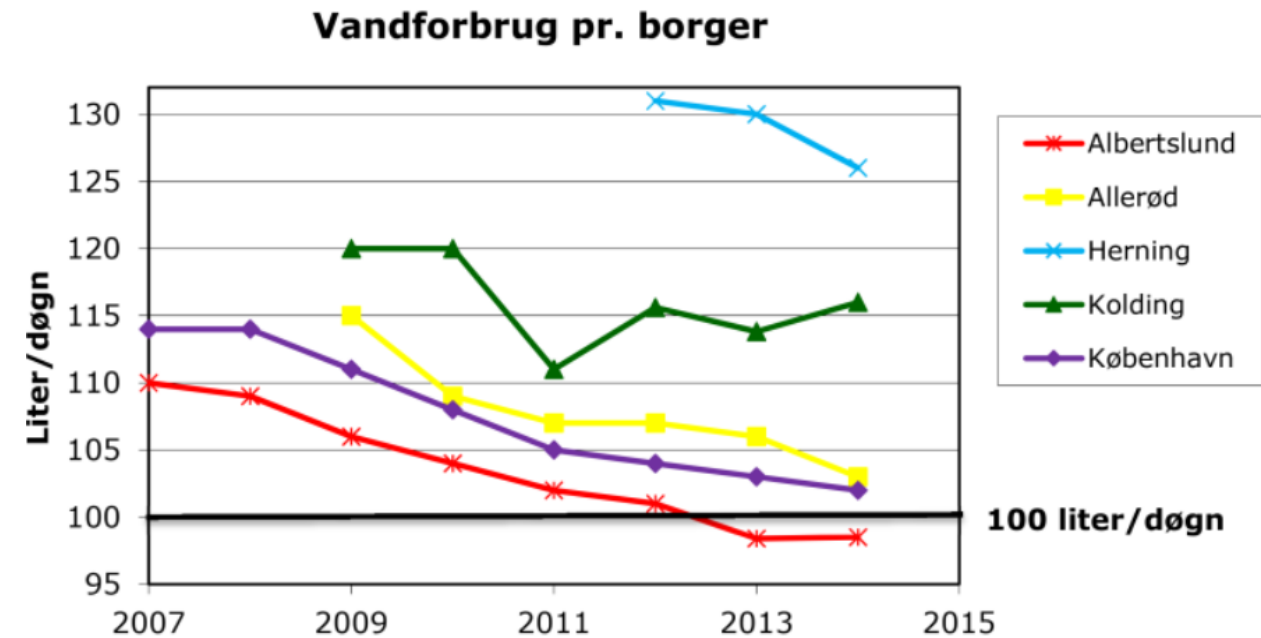

Vandspild



"Deciliter" målerhjulet skal stå stille!

Vandprøver




Der udføres:

- Fysisk
- Kemisk
- Bakteriologisk

Kontrol af vores drikkevand

Vandprisen

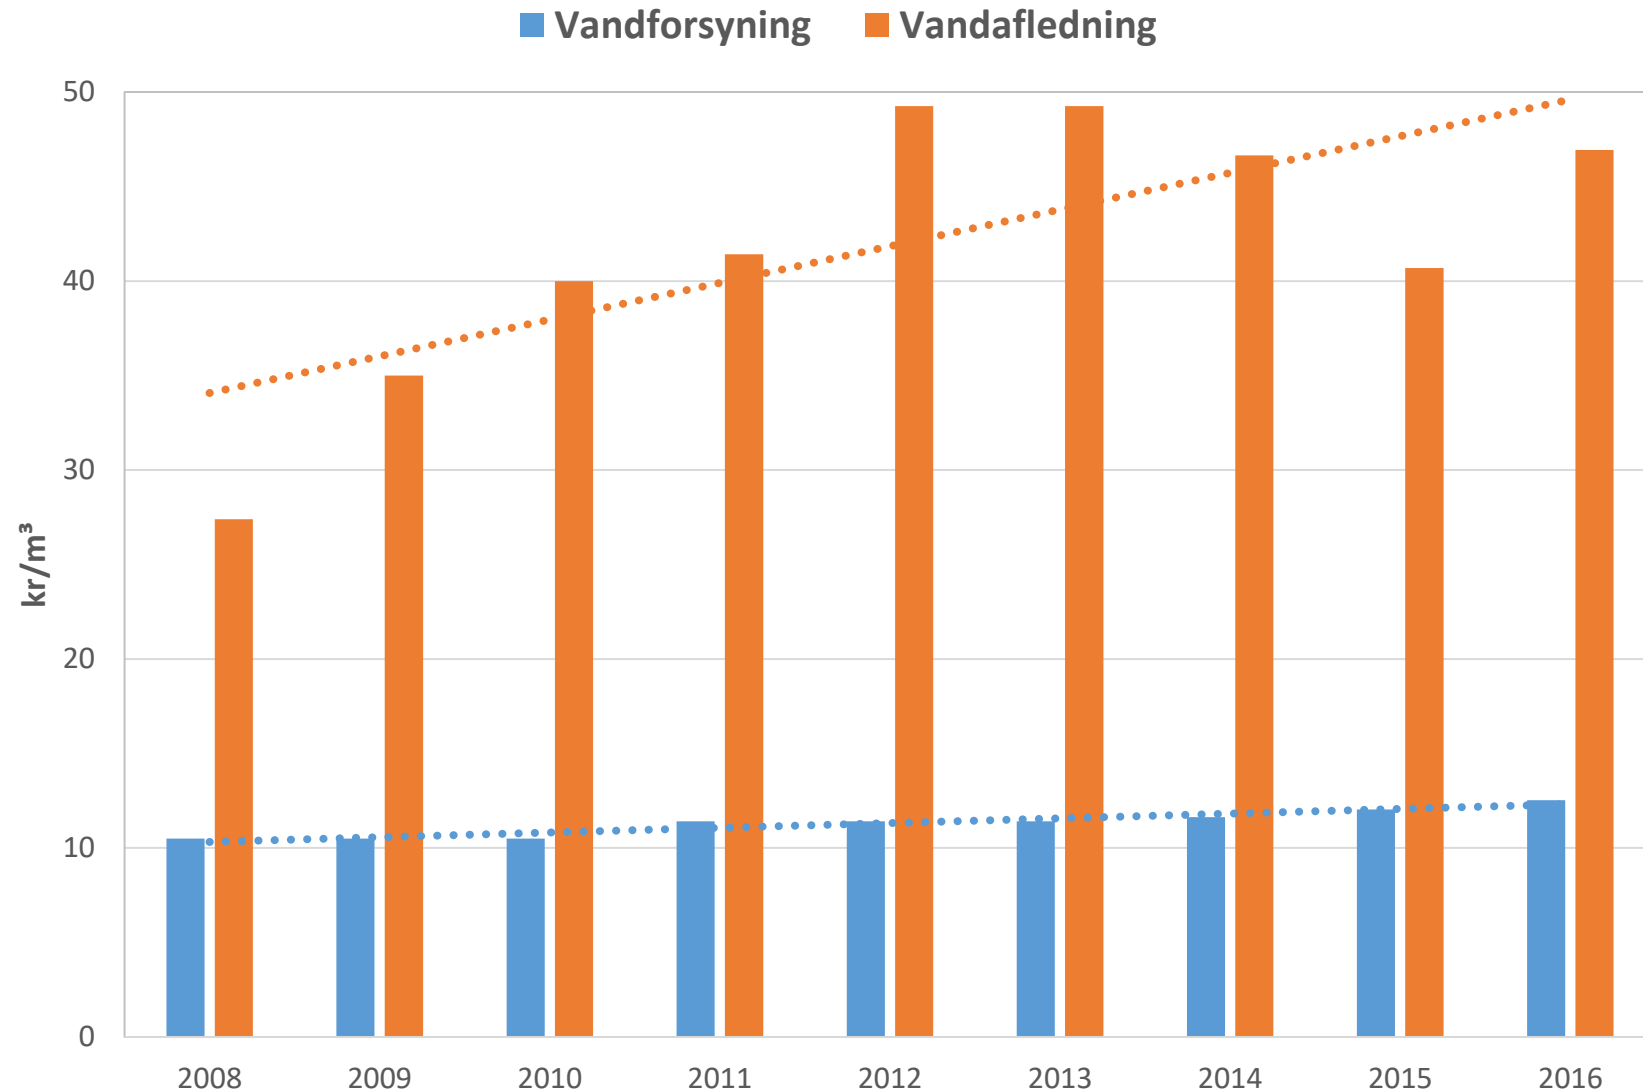

2016 priser:

Fast bidrag 200 kr.
Driftsbidrag 12.03 kr./m³

2016 priser:

Fast bidrag 250 kr.
Driftsbidrag 12.53 kr./m³

For en normal husstand svarer det til en stigning på 100-150 kr. pr. år.

Til sammenligning koster vandaflledningen 40-50 kr./m³.

Produktion, Forbrug & Tab

Indberetning for 2015

Indvundet	93.894 m ³
-----------	-----------------------


Udpumpet	89.023 m ³
----------	-----------------------

Afregnet	88.177 m ³
----------	-----------------------


Filterskyl	4.871 m ³
------------	----------------------

Tab	846 m ³
-----	--------------------

Ledningstab

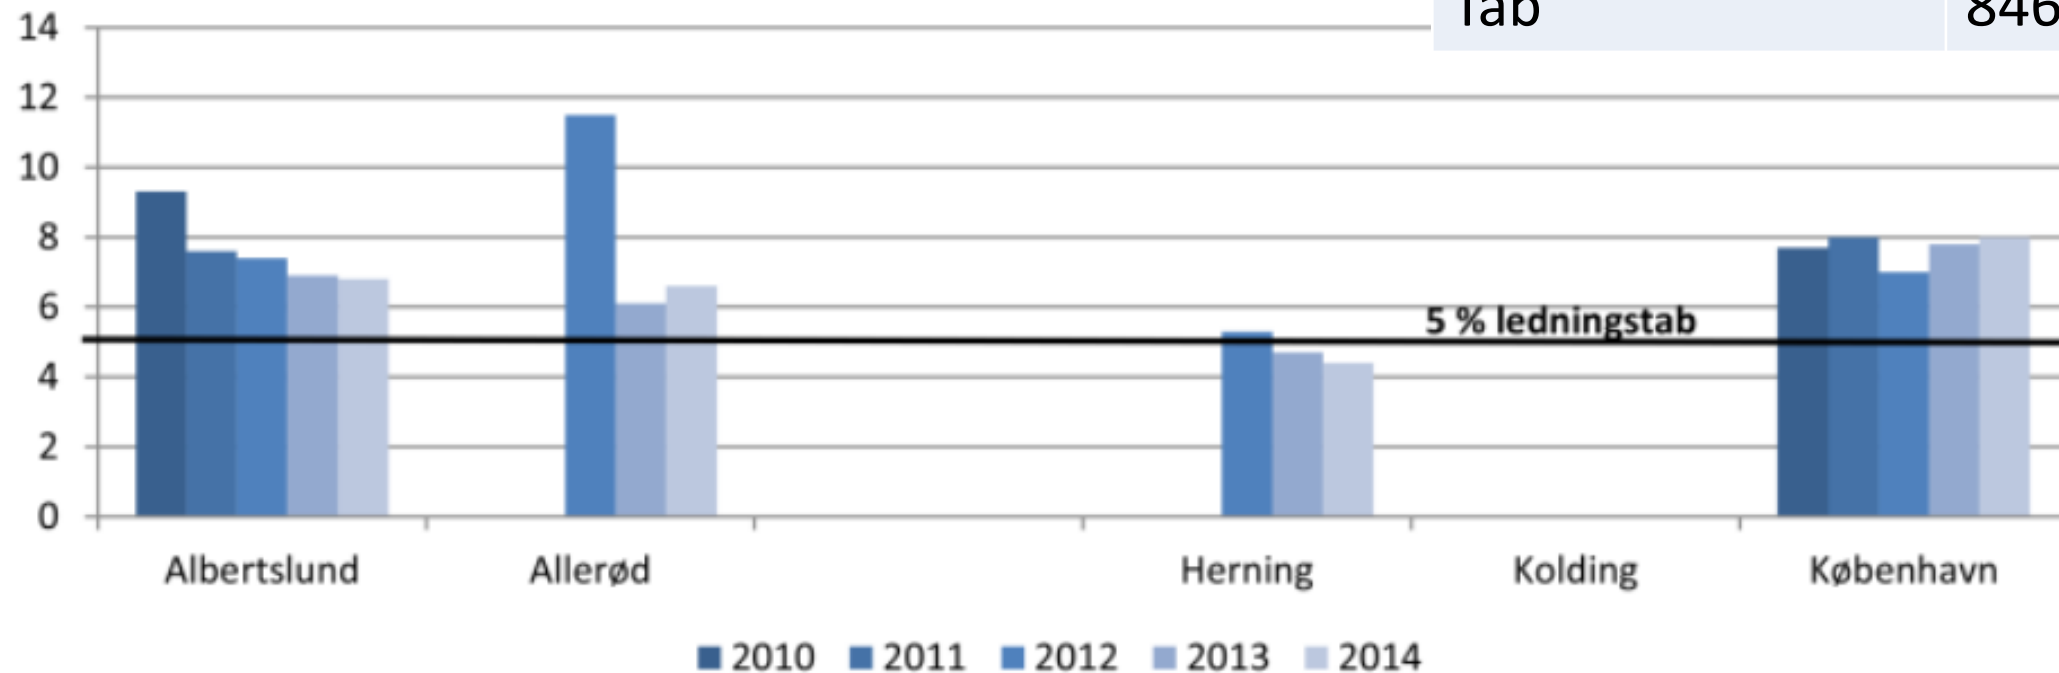

Natforbrug

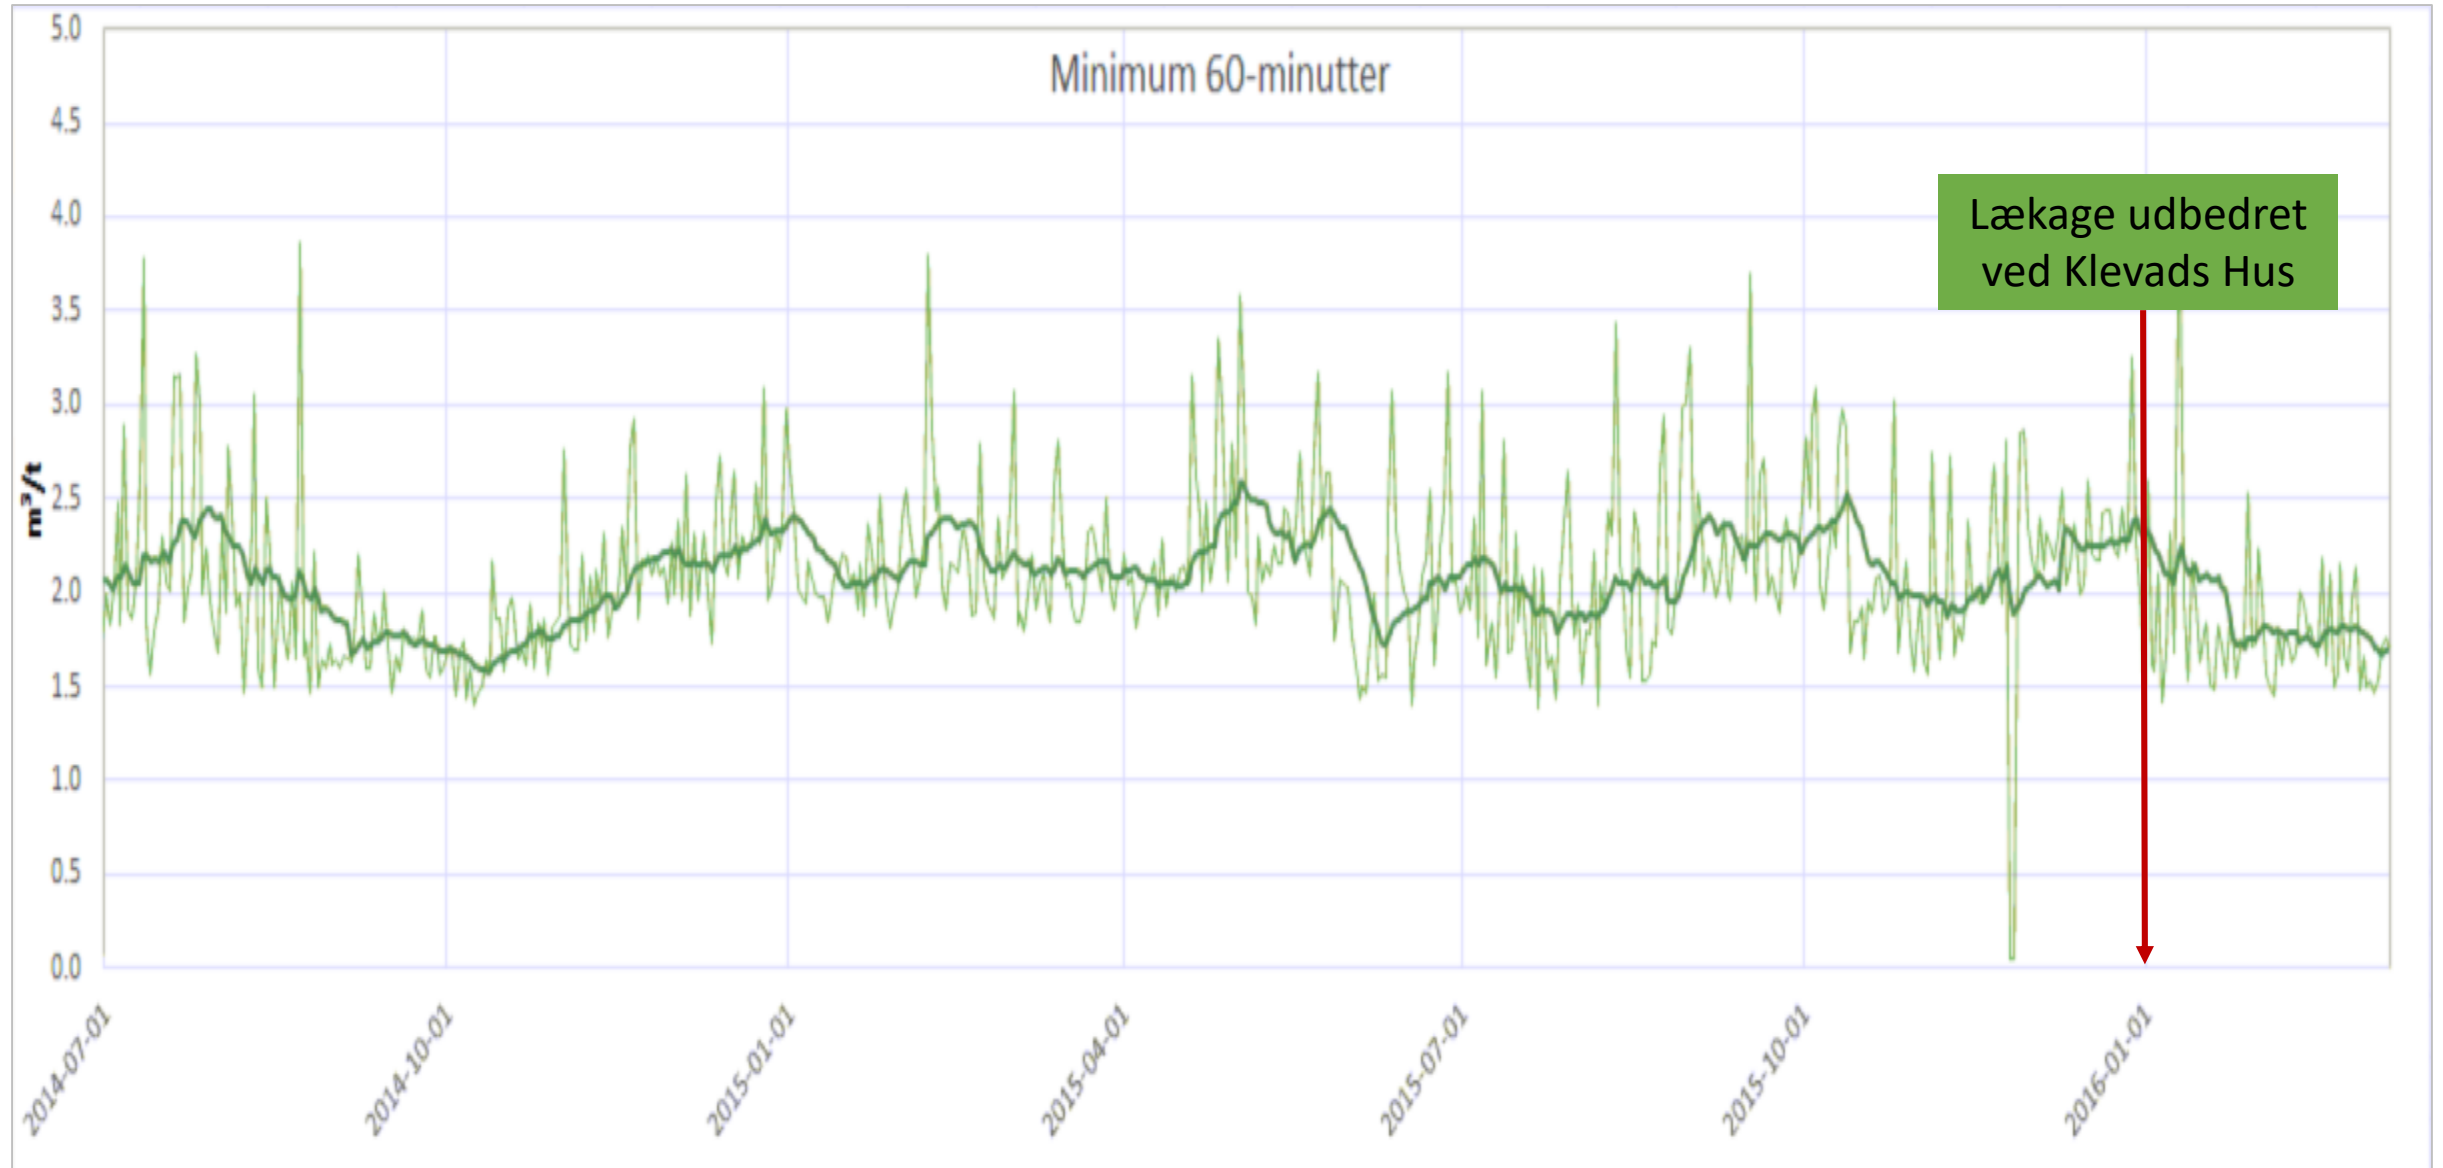

Driftsstop



24. november var der fejl på niveau-sensoren i rentvands-tanken så tanken løb tør uden at det blev opdaget.

Der er nu indført årlig eftersyn og rensning af denne sensor.

Kvalitetssikring - Tethys



Tethys™



Overblik



Opgaver



Risikovurdering



Målinger



Tilstandskontrol



Leverandører



Brugere

Klavs Høgh
Uggeløse Vandværk



Alle opgaver

Bygninger

Kildepladsen vandværket

Kildepladsen marken (Boring 4)

Boringer

Boring 1 (SLØJFET) DGU: 193.122 sydligste b

Boring 2 (DGU: 193.1417) år: 1963 øst for van

Boring 3 (DGU: 193.1125) år:1971 vest for van

Boring 4 (DGU: 193.1532) år: 1997 På marken

Behandlingsanlæg

Rentvandstank (betontank under vandværket)

Udpumpningsanlæg

Ledningsnet

Vælg periode:

Idag

3 dage

1 uge

2 uger

1 måned

3 måneder

6 måneder

1 år

Uendeligt

Status	Opgave	Ligger under	Næste tjek	Sidste udførte dato
	Termofotografering af el-tavle	Bygninger	For 31 dage siden	04-02-2015
	kontrol af niveaumåler til tank	Rentvandstank (betontank under vandværket)	For 5 dage siden	02-03-2015
	Aflæsning af hoved el-måler	Bygninger	28 dage	03-03-2016
	Udvendig oprydning og vedligehold	Bygninger	28 dage	03-03-2016
	Indvendig oprydning og vedligehold	Bygninger	28 dage	03-03-2016
	Kontrol af indhegning og aflåsning	Bygninger	28 dage	03-03-2016
	Kontroller adgangsveje til beholdere	Bygninger	28 dage	03-03-2016
	Kontrol af indhegning og aflåsning	Kildepladsen marken (Boring 4)	28 dage	03-03-2016
	Aflæsning af timetæller for råvandspumpe	Boring 4 (DGU: 193.1532) år: 1997 På marken	28 dage	03-03-2016
	Kontrol af filterskylning	Forfilter 1	28 dage	02-01-2016
	Aflæsning af manometre	Udpumpningsanlæg	28 dage	03-03-2016

Vandværkets Tilstand



Takstblad



I/S Uggeløse Vandværk
Uggeløse Bygade 21, 3540 Lynge
Tlf: 2444 4192
e-mail: vand@uggelosevv.dk

Driftsbidrag 2015

Driftsbidrag

marts 2015

Vandafgifter, fast driftsbidrag og gebyrer, excl. Moms.

Takst 1. Driftsbidrag efter <u>målt</u> forbrug, pr m3.....	Kr	5,50
Takst 2. Driftsbidrag efter <u>skønnet</u> forbrug, pr m3.....	Kr	5,50
Takst 3. Salg af vand til ikke-interessenter, efter måler pr m3.....	Kr	10,00
Takst 4. Fast driftsbidrag.....	Kr	200,00
Takst 5. Aflæsningsgebyr ved manglende selvaflæsning.....	Kr	120,00
Takst 6. Rykkergebyr pr rykkerbrev.....	Kr	100,00
Takst 7. Gebyr for lukning og genåbning af vandforsyning til en ejendom....	Kr	1000,00
Desuden opkræves en afgift af ledningsført vand til staten (grøn afgift) pr m3.	Kr	5,86
og drikkevandsbidrag pr. m3.....	Kr.	0,67

Vandværk	Fast Bidrag kr.	Driftsbidrag kr./m ³
Uggeløse	200	5,50
Lynge	150	5,75
Vassingerød		
Lynge Overdrev	500	5,75
Blovstrød	720	7,20
Høvelte	1.250	7,50
Kollerød	300	5,00
Lillerød	300	4,40

6,00 kr./m³ i 2016

250,00 i 2016

2016 – Og hvad så?

- Udbygningsplaner for Julemosegård
- Færdiggøre implementering af Tethys
- Ny hjemmeside
- Kontrol af tilbagestrømningssikring
- Langsigtede økonomianalyser
- ???